



201819122668

# 检测报告

(粤)知青检测(2021)第 1838 号

项目名称: 废水检测

受检单位: 李屋拦泥库外排水处理厂(二期)

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年10月18日

广东知青检测技术有限公司 (检验检测专用章)



## 一、检测目的

广东知青检测技术有限公司受李屋拦泥库外排水处理厂(二期)委托,对其废水进行检测。

## 二、检测情况

客户名称:李屋拦泥库外排水处理厂(二期)


采样时间:2021年10月8日

采样人员:邓铸、李元坤

样品类型:废水

分析时间:2021年10月8日至13日

分析人员:邓铸、李元坤、陈惠红、曾颖、袁佩珊、何嘉滢、钟妮、崔绮霞

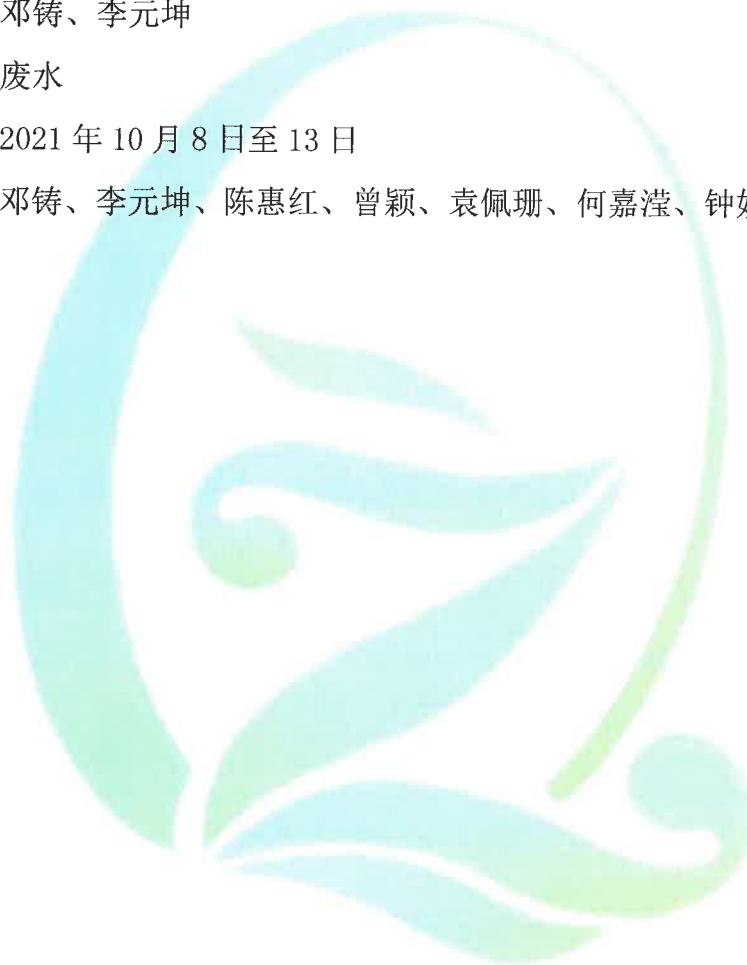

1838  
10月8日

## 三、检测项目、检测方法、使用仪器及最低检出限


类别	项目	标号或依据	仪器设备	检出限
废水	pH 值	HJ 1147-2020	便携式 PH 计	—
	悬浮物	GB/T 11901-1989	BSA-124S-CW 天平	4 (mg/L)
	六价铬	GB/T 7467-1987	7200 可见分光光度计	0.004 (mg/L)
	化学需氧量	HJ/T 399-2007		3.0 (mg/L)
	氨氮	HJ 535-2009		0.025 (mg/L)
	总氮	HJ 636-2012	UV-3000 紫外可见分光光度计	0.05 (mg/L)
	总磷	GB/T 11893-1989	7200 可见分光光度计	0.01 (mg/L)
	挥发酚	HJ 503-2009		0.01 (mg/L)
	氟化物	GB/T 7484-1987	ST2100 台式 pH 计	0.05 (mg/L)
	硫化物	GB/T 16489-1996	7200 可见分光光度计	0.005 (mg/L)
	总氰化物	HJ 484-2009		0.004 (mg/L)
	五日生化需氧量	HJ 505-2009	溶解氧测定仪	0.5 (mg/L)
	总汞	HJ 694-2014	AFS-8220 型双道 原子荧光光度计	0.04 (ug/L)
	总砷			0.3 (ug/L)
	总铁	GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计	0.03 (mg/L)
	总铅	GB/T 7475-1987		0.05 (mg/L)
	总铜	GB/T 7475-1987		0.01 (mg/L)
	总铬	HJ 757-2015		0.03 (mg/L)
	总锌	GB/T 7475-1987		0.01 (mg/L)
	总锰	GB/T 11911-1989		0.01 (mg/L)
	总镉	GB/T 7475-1987		0.01 (mg/L)
	总镍	GB/T 11912-1989		0.05 (mg/L)
	石油类	HJ 637-2018		红外分光测油仪
流量	HJ 91.1-2019	MGG/KL-DCB 型流量计		—

## 四、检测结果

检测结果(单位: mg/L, 除 pH 值、流量外)		执行广东省地方标准 《水污染物排放标准限值》 (DB 44/26-2001)
采样位置	外排口	
样品编号	ZQ2021-10-5	
感官描述	无色、无味、无浮油	
pH 值(无量纲)	7.65	6~9
悬浮物	6	70
六价铬	0.006	0.5
化学需氧量	15.1	60
氨氮	0.504	8
总氮	0.93	15
总磷	0.02	0.5
挥发酚	0.02	0.3
氟化物	8.13	10
硫化物	ND	0.5
总氰化物	0.006	0.3
五日生化需氧量	6.3	20
总汞	$3.9 \times 10^{-4}$	0.05
总砷	$2.9 \times 10^{-3}$	0.05
总铁	1.14	—
总铅	0.13	0.5
总铜	0.11	0.5
总铬	ND	1.5
总锌	0.17	1.5
总锰	1.21	2
总镉	0.01	0.1
总镍	ND	1
石油类	0.07	5
流量(m <sup>3</sup> /h)	1346.4	—
备注	ND 表示分析结果低于分析方法的最低检出限。	


### 五、采样分布图

天气：阴 气温：25℃  
风向：北 风速：1.4m/s  
气压：99.8kPa

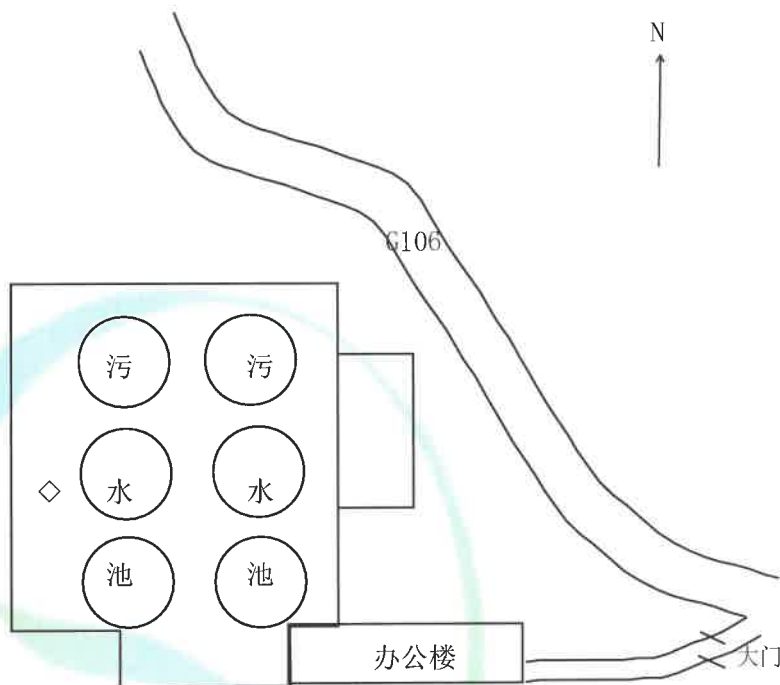

注：◇为废水采样点位布置

### 六、采样现场

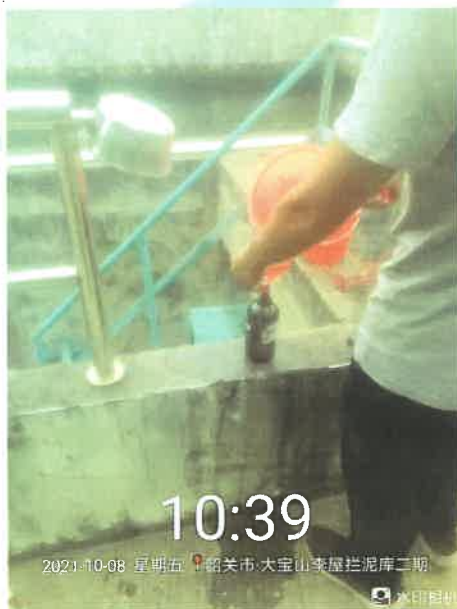

报告编写:

审核:

签发:

签发日期: 2021年10月18日



广东知青检测技术有限公司 (检验检测专用章)